


PROTECTION

HCM N3 Pour chambres de tirage de câbles




**PV EFECTIS:
EFR-15-J-000396**

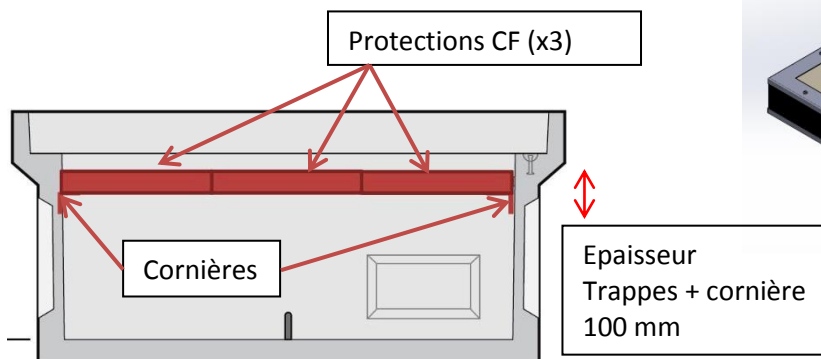

Exemple sur une chambre de tirage K2C

Avant essai feu

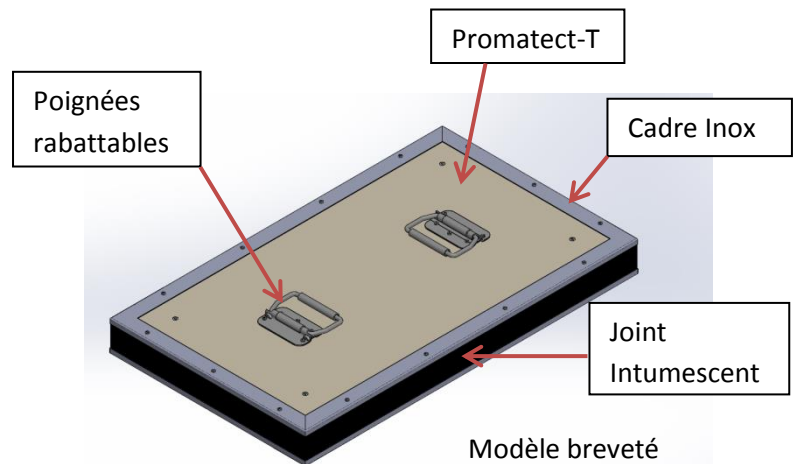

Après 4h30 de feu HCM
T° dans la chambre : 141°C

